


Riskbedömning – grafisk presentation

Bilaga nr: 2 av (2)

Rapport nr: 08120400

Analys

Vätskeprovet (F4324) med kalciumkloridlösning från Ejendal Arena, påvisar viss systempåverkan vid provtillfället.

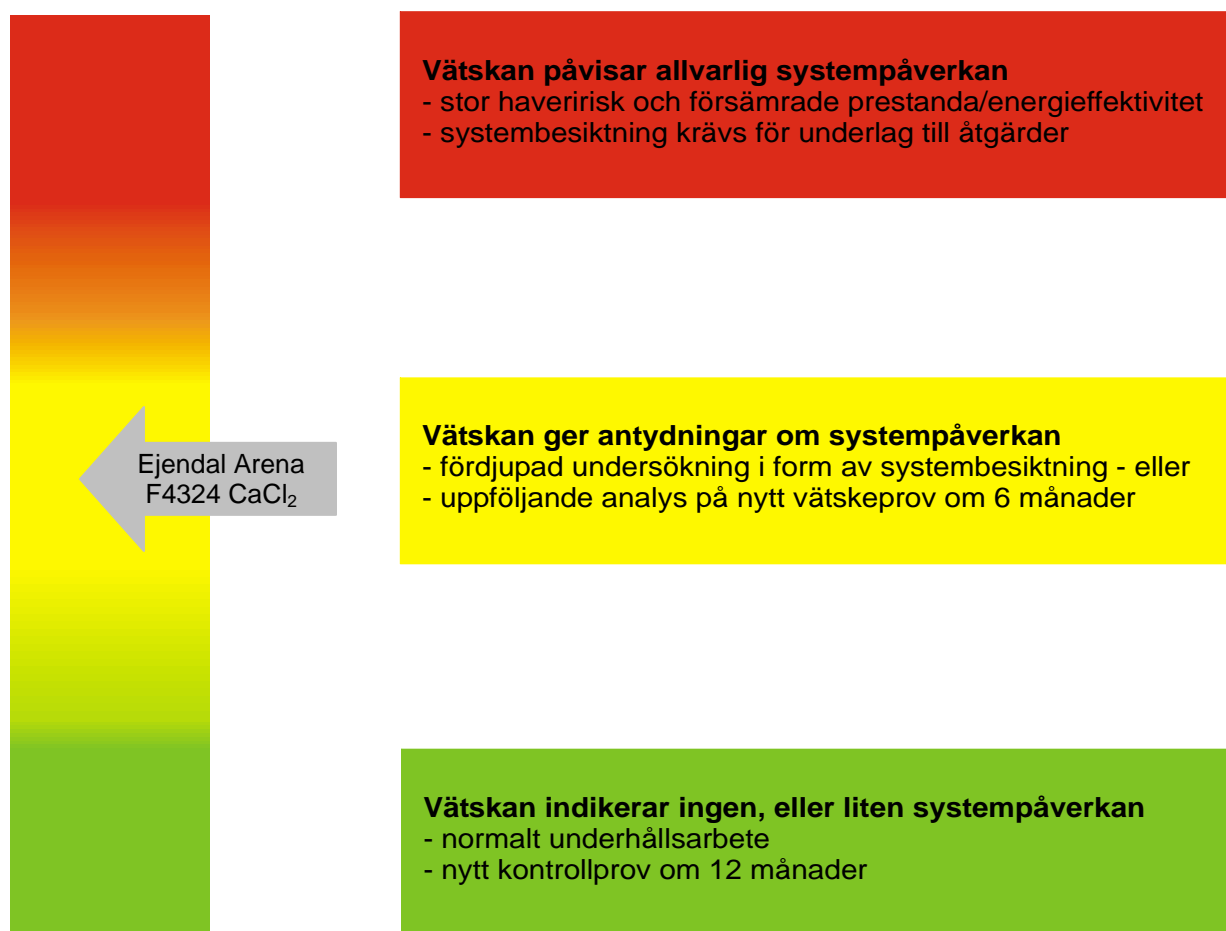

Anmärkning/notering:

Recowa AB rekommenderar att systemets täthet kontrolleras och att köldbäraren filteras.

© Recowa AB – 2008-12-08 08:46